

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 935/05.04/12/15.10/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O S V Ě D Ě N Í

ev. č.: **8330/5/12/R-EZ-E2A**

k činnosti: **provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

Luboš Vávra

datum narození: 2. ledna 1970

Toto osvědčení platí do 3. května 2017.

V Ústí nad Labem dne 3. května 2012


Poučení:


Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Jiří Preiss, Ing. Vladimír Macháček

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem,
 U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Šárka Růžicková

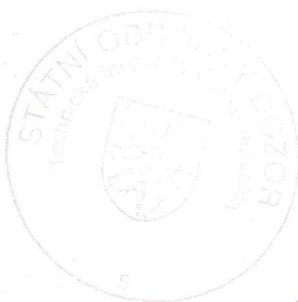

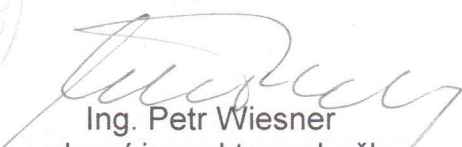
 Ing. Petr Wiesner
 vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 5202/5/07/R-EZ-E2/A

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 935/05.04/12/15.10/2


2/2


PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: **8330/5/12/R-EZ-E2A**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

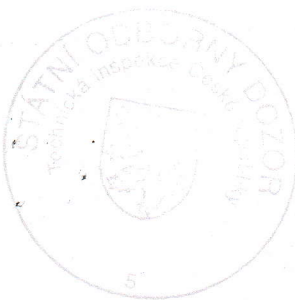

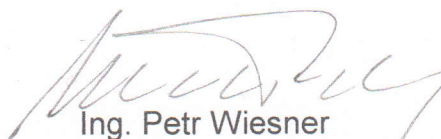
Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky